



二层平面布置图 1:125

- 注：1、图中填充墙体 为本次改造新建200厚页岩空心砖砌体。未填充为原建墙体。
2、图中“●”表示消防救援窗口，窗口的玻璃应易于破碎，并应设置可在室外易于识别。
3、本层活动人数为40人，按100人计算，按照《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018版)第5.5.21条规范要求，计算本层疏散宽度： $100/100 \times 0.65 = 0.65$ 米，疏散楼梯宽度为 $1.69 + 1.63 = 3.32$ 米，疏散走道宽度为 $1.5 \times 2 = 3.0$ 米，满足规范要求。
4、本层疏散走道内墙上的窗其耐火极限不应低于1小时。

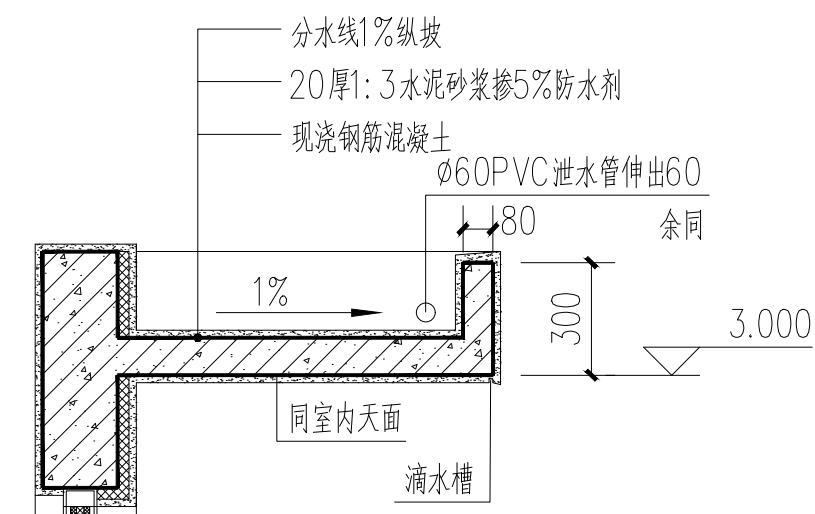

项目负责人	周志华	 永州市永南建筑设计院有限公司 Yongzhou Yongnan Architectural Design Institute Co., Ltd. 证书编号: A243006687 电话: 0746-5722902	工程号	
专业负责人	王连华		阶段	施工图
审定	王连华	建设单位	江华瑶族自治县人大常委会办公室	
审核	周志华	工程名称	江华瑶族自治县人大机关办公楼维修改建项目	图别 建筑
校对	王连华	图 纸	二层平面布置图	图号 JS-08
设计	李翔丹			日期 2022.09