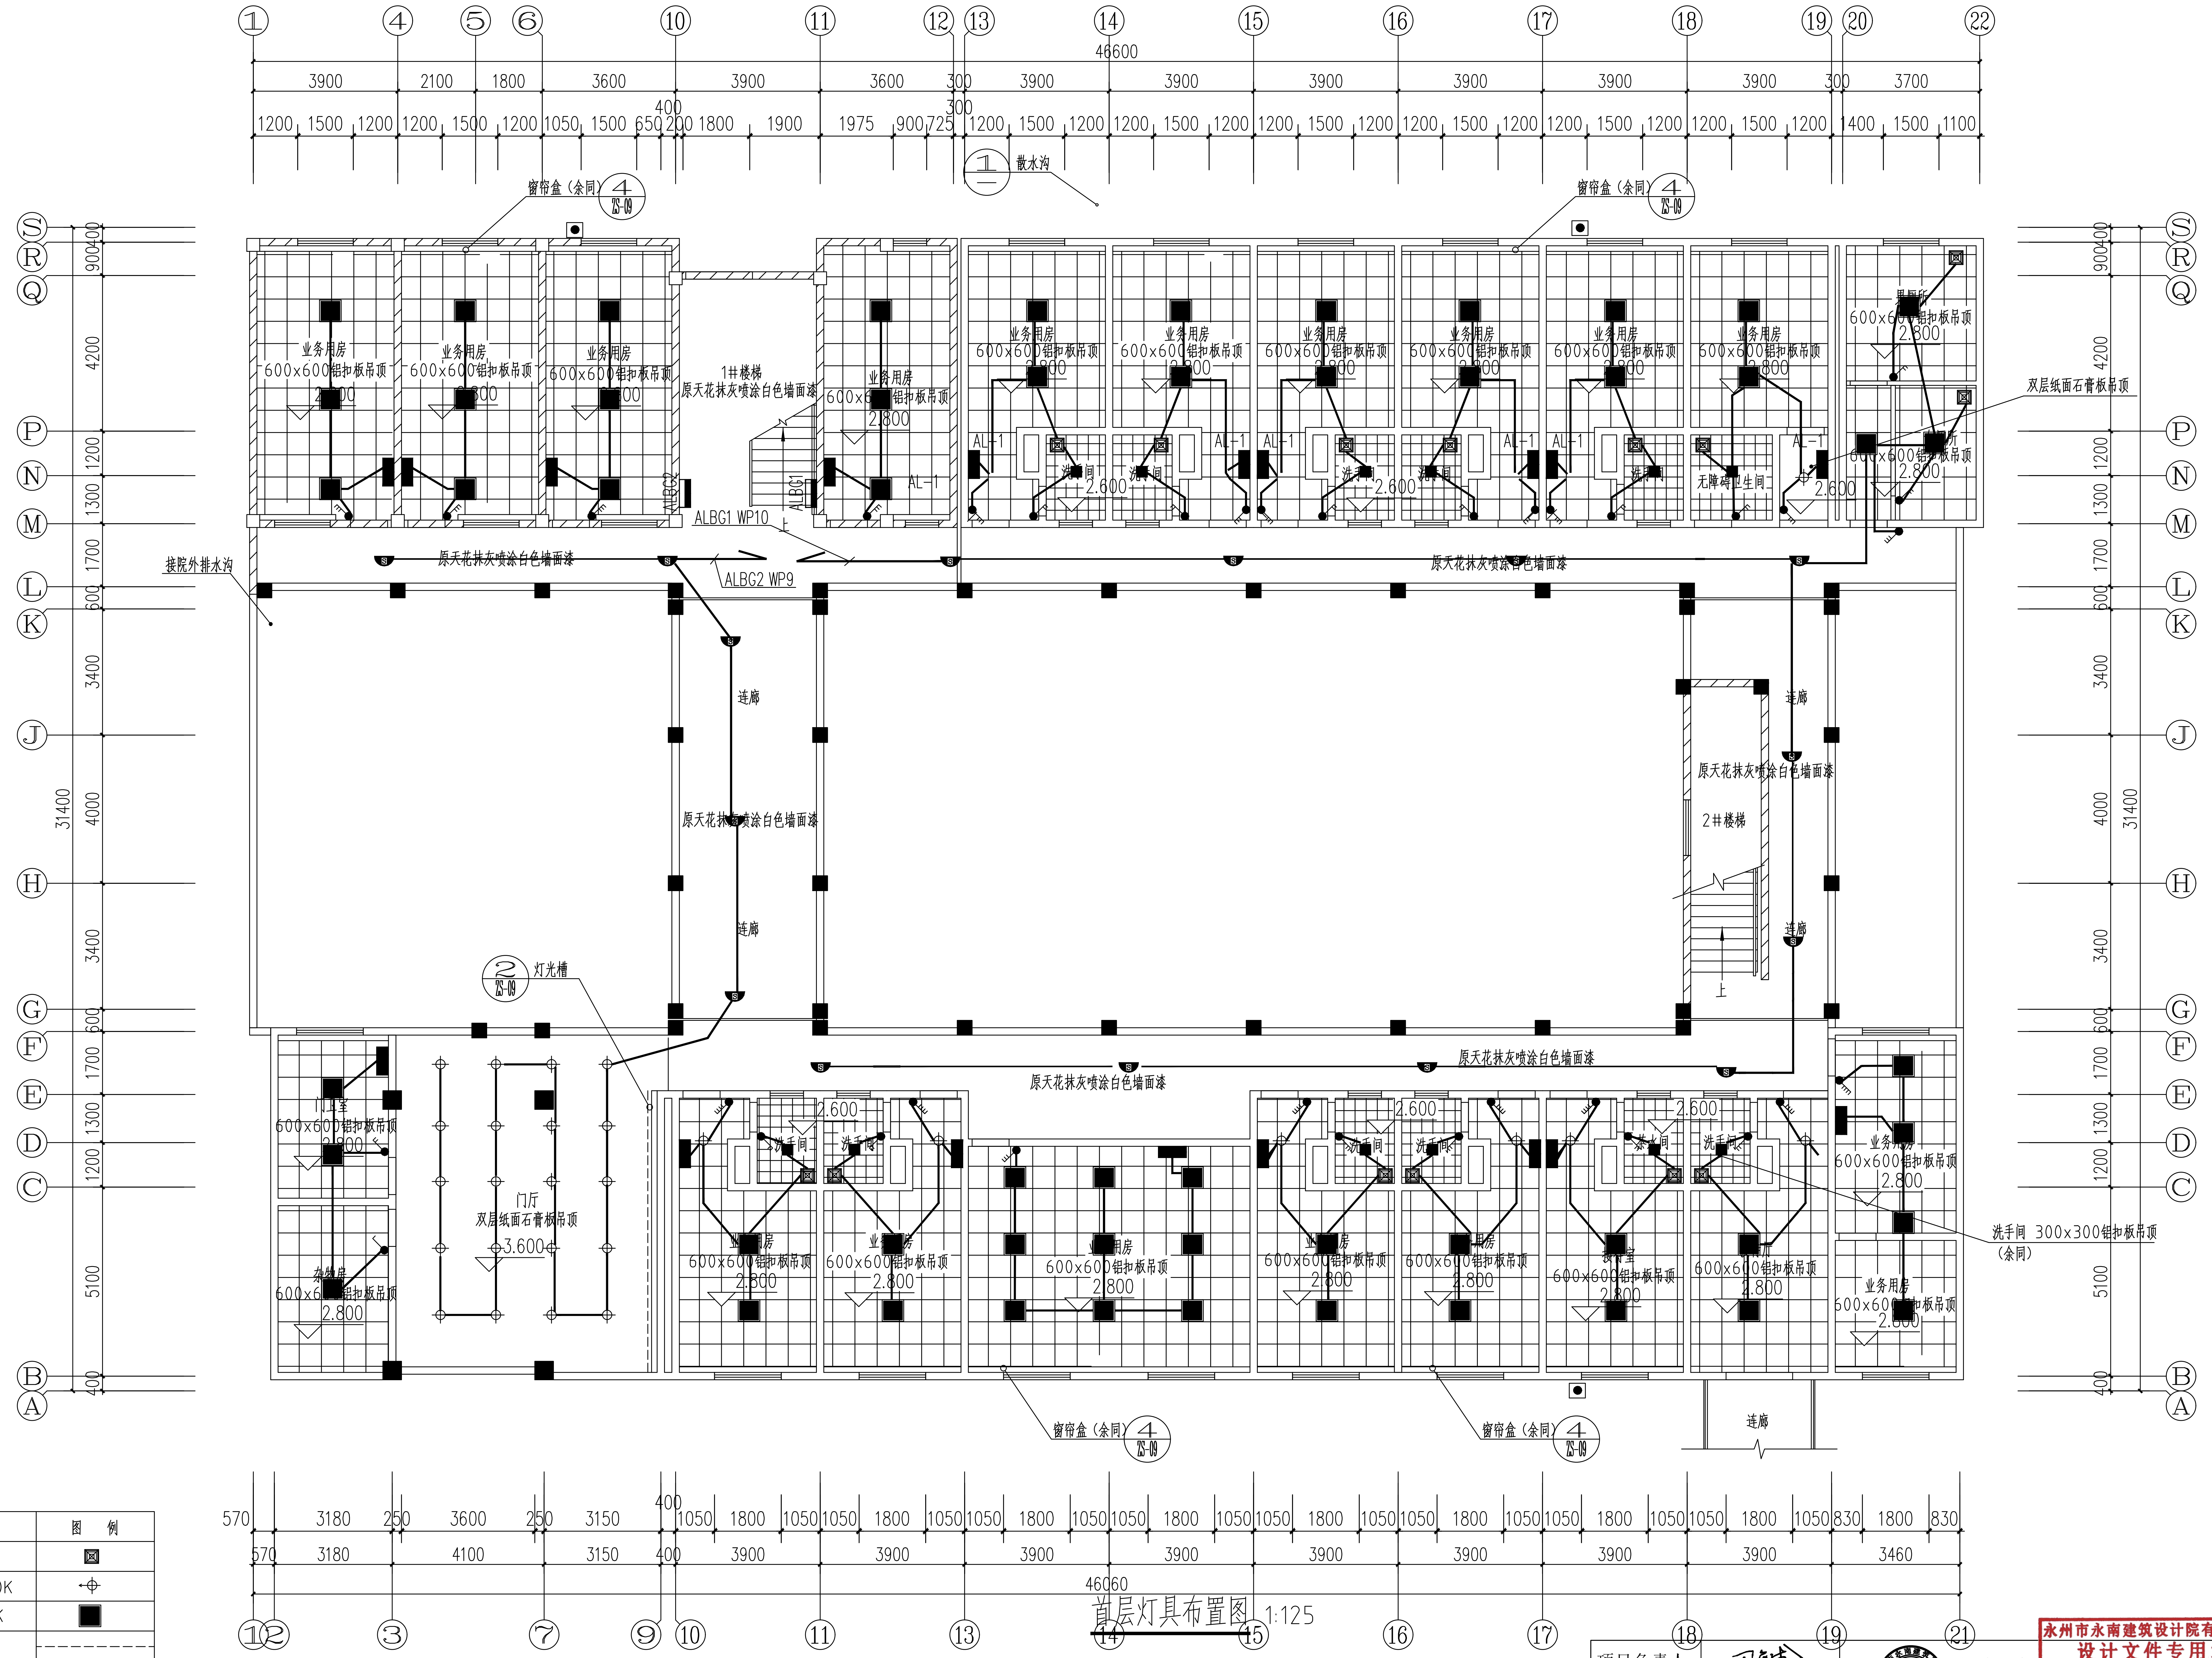
46600
3900
2100
1800
3600
3900
3600
300
3700
400
1200
1500
1050
650
200
1800
1900
1975
900
725
1100
1400
① 散水沟
窗帘盒（余同）
4 ZS-09
业务用房
600x600铝扣板吊顶
2.800
1#楼梯
原天花抹灰喷涂白色墙面漆
ALBG1
ALBG2
ALBG1 WP10
ALBG2 WP9
AL-1
洗手间
无障碍卫生间
2.600
双层纸面石膏板吊顶
接院外排水沟
连廊
2#楼梯
上
② ZS-09
灯光槽
门卫室
杂物房
门厅
双层纸面石膏板吊顶
3.600
洗手间 300x300铝扣板吊顶
（余同）
31400
4200
1300
1700
600
3400
4000
5100
570
3180
250
3150
830
4100
3460
46060
S
R
Q
P
N
M
L
K
J
H
G
F
E
D
C
B
A

首层灯具布置图 1:125

图例:

编号	名　称	图　例
1	洗手间排气扇	⊠
2	LED射灯6W3500K	←⊕
3	LED面板灯4000K	■
4	LED灯带3500K	- - - - - -
5	软膜灯箱4000K	▬
6	吸顶灯4000K	◎
7	工矿灯4000K	◎
8	LED筒灯4000K	⊕

湖南省建设工程施工图审查文件审查合格专用章
长沙市金坤建设工程设计咨询有限公司
S18006
房屋建筑工程（含超限高层）：一类
市政工程（道路、桥梁）：一类
有效期至2022.12.31
2022.10.21

序号	房间名称	灯具 规格型号	光源功率	灯具形式	灯具效率 (%)	总功率	光通量	利用系数	维护系数	要求照度值	计算照度值	功率密度 规范值	功率密度 计算值
1	过道	TLD22W	22	开敞	>75	132	1250	0.78	0.80	50	48.69	2.00	1.37
2	楼梯间	TLD30W	30	开敞	>75	150	2175	0.77	0.80	50	52.35	5.0	1.97
3	业务用房	TLE30W	30	开敞	>75	30	2175	0.78	0.80	300	305.2	8.0	6.19
4	洗手间	TLE8W	8	开敞	>75	8	650	0.88	0.80	75	80.1	3.0	2.95
5	门厅	TLE8W	8	开敞	>75	160	650	0.88	0.80	150	142.86	5.0	4.82

永州市永南建筑设计院有限公司
设计文件专用章
证书编号：A243006687

永州市永南建筑设计院有限公司
Yongzhou Yongnan Architectural Design Institute Co., Ltd
电话：0746-5722902

项目负责人	周锦	建设单位	江华瑶族自治县人大常委会办公室	工程号	
专业负责人	李绥英	工程名称	江华瑶族自治县人大机关办公楼维修改建项目	阶　段	施工图
审　定	王运维	图　纸	首层灯具布置图	图　别	电　气
审　核				图　号	06
校　对	刘海燕			日　期	2022.09
设　计					