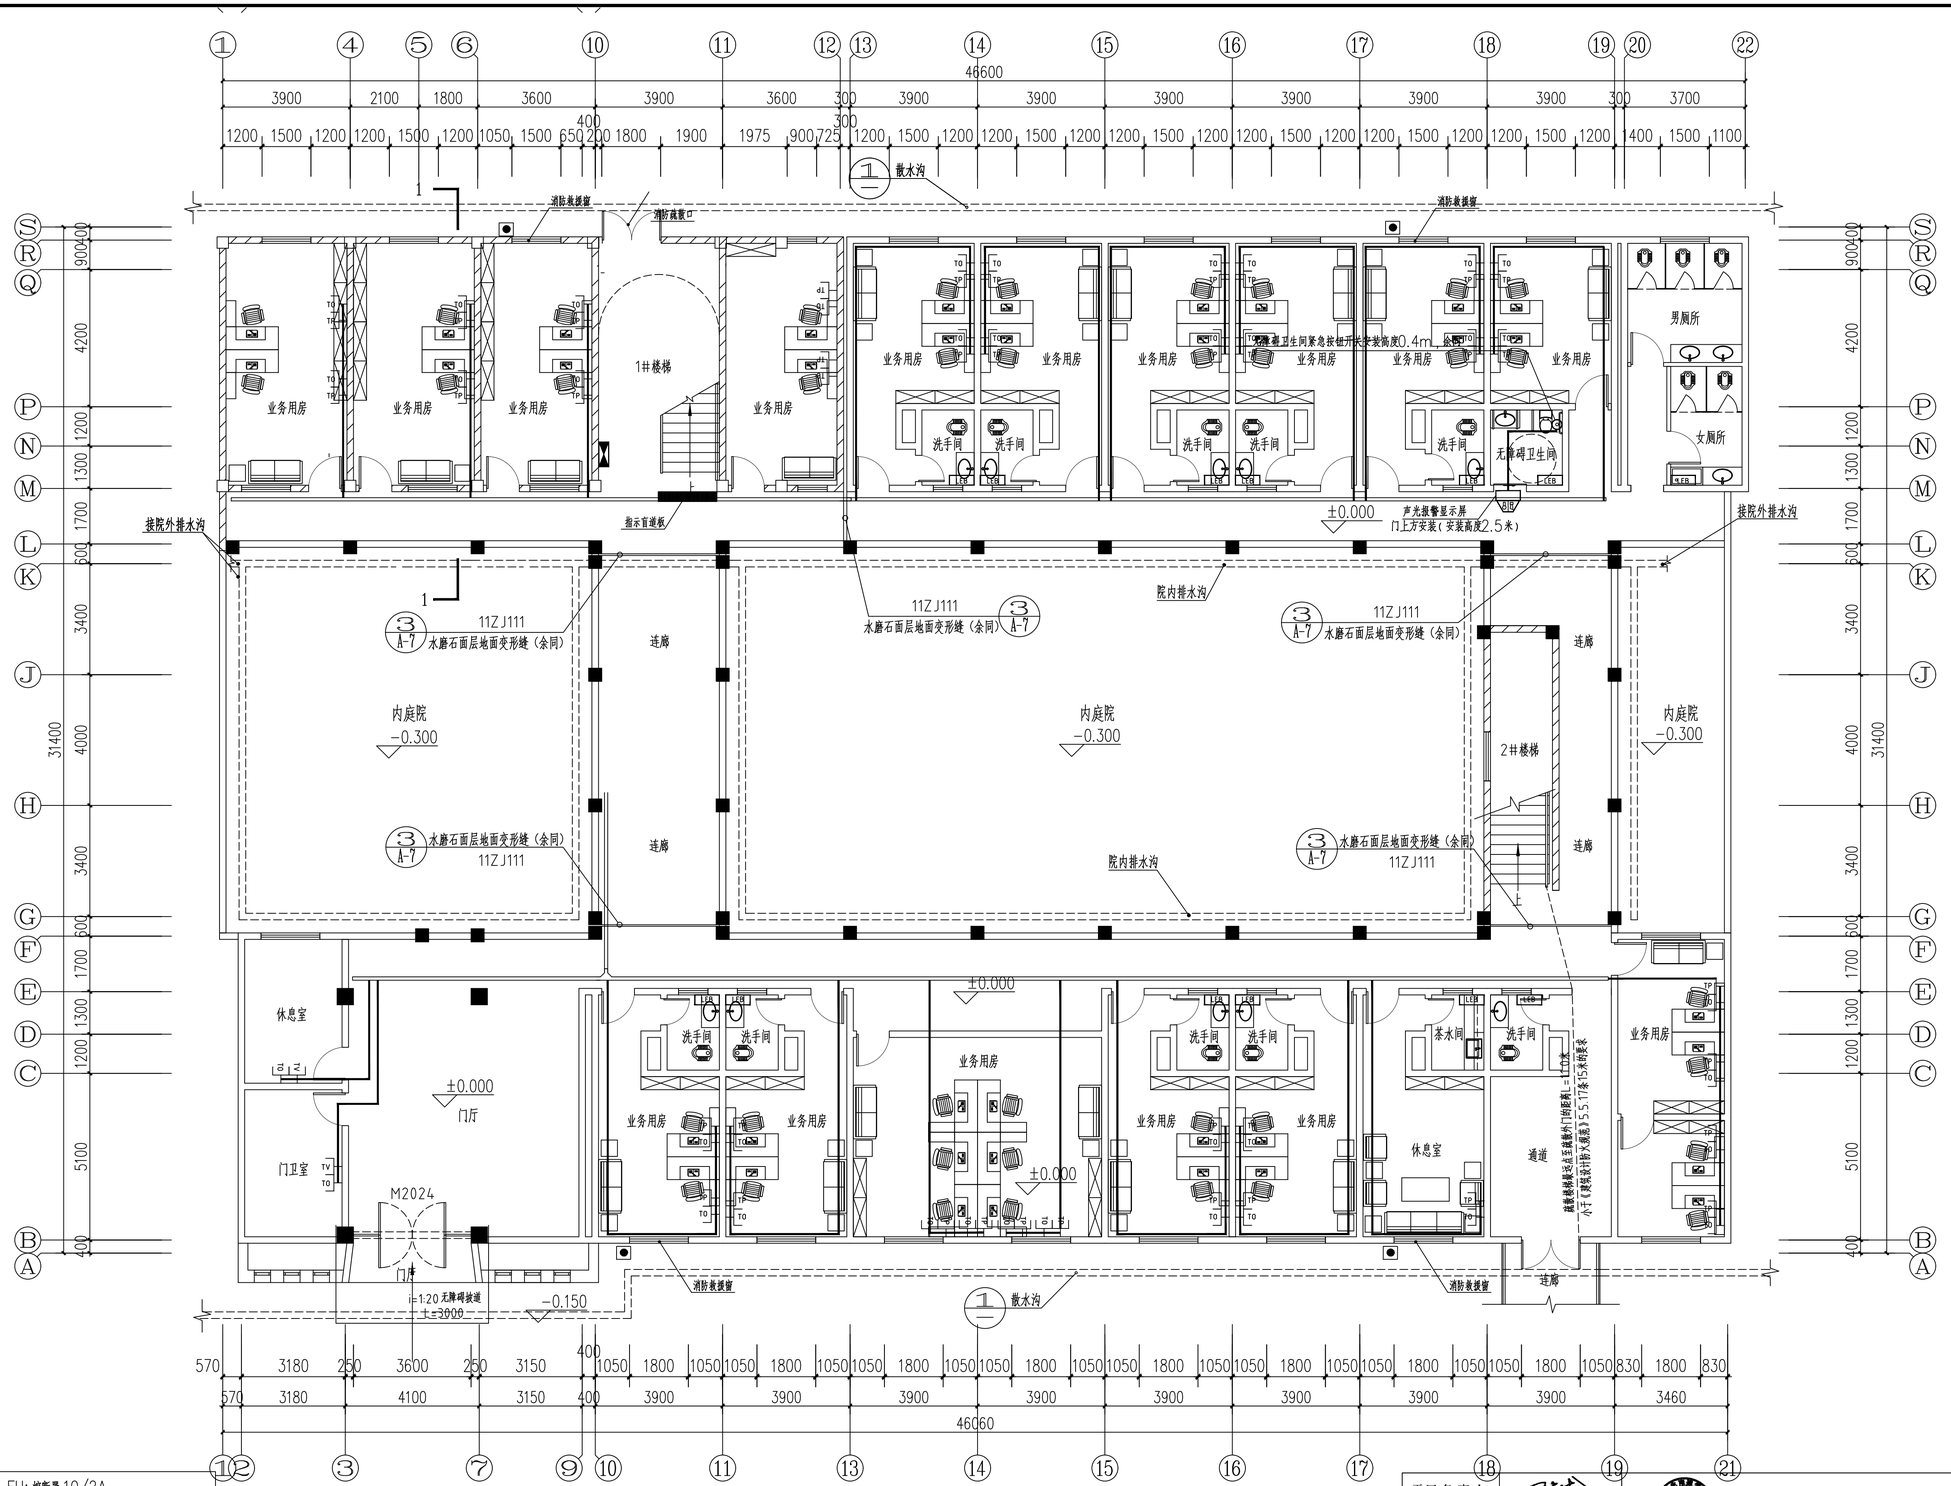

首层弱电平面布置图 1:125



FU: 熔断器10/2A
T:~220V/~24v/10w
~24v/5w
呼叫按钮（非自复位式）(AE419/ABB)

注:1、报警线路电源接卫生间照明回路。
2、管线设置:BV:2*2.5PVC15WC。
3、箱体及按钮嵌入式暗装，声光报警器挂墙明装。安装高度按图示。

无障碍卫生间呼救信号系统图

无障碍住房、居室内主要人员活动空间应设置救助呼叫装置。无障碍服务设施内供使用者操控的照明、设备、设施的开关和调控面板应易于识别，无障碍高度应为0.85m~1.10m。以及无障碍住房的门禁和无障碍客房的门铃应同时满足所觉障碍者、视觉障碍者和言语障碍者使用。

湖南省建设工程施工图设计文件审查合格专用章
长沙市金坤建设工程设计咨询有限公司
S18006
房屋建筑工程（含超限高层）：一类
市政工程（道路、桥梁）：一类
有效期至2022.12.31
2022.10.21

项目负责人		建设单位	江华瑶族自治县人大常委会办公室
专业负责人	李经英	工程名称	江华瑶族自治县人大机关办公楼维修改建项目
审　定		图　纸	首层弱电平面布置图
审　核		阶　段	施工图
校　对		图　别	电　气（建筑工程）　丙级
设　计		图　号	13
		日　期	2022.09

永州市永南建筑设计院有限公司
Yongzhou Yongnan Architectural Design Institute Co., Ltd
证书编号：A243006687　电话：0746-5722902

永州市永南建筑设计院有限公司 设计文件专用章
证书编号 A243006687