

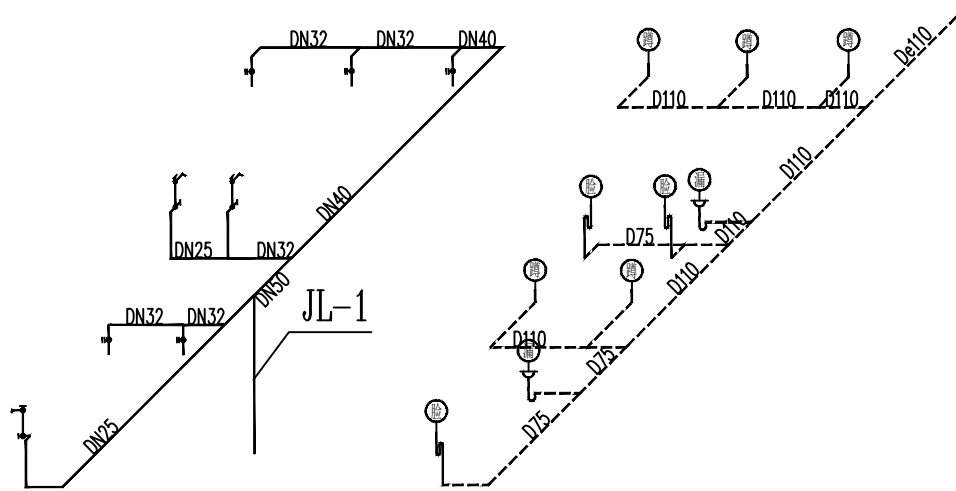
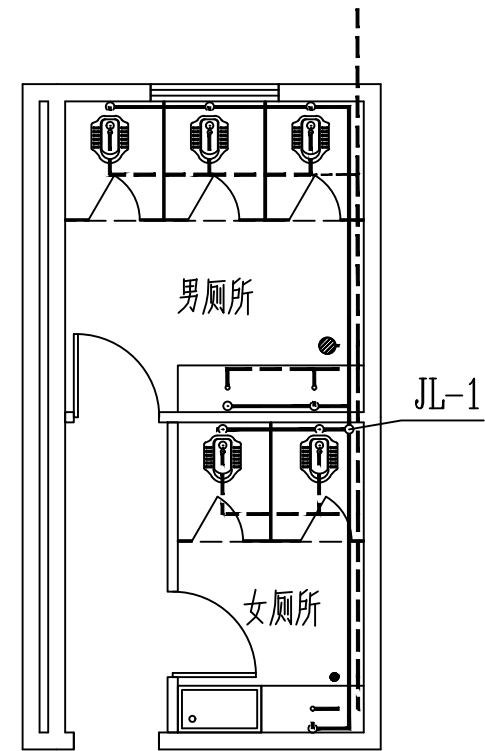


业务用房大样图 1:50


- 注：1、无障碍卫生间的坐便器水箱控制装置应位于易于触及的位置，应可自动操作或单手操作
2、无障碍卫生间的坐便器下口距地面高度不应大于400mm
3、无障碍卫生间的洗脸盆出水龙头应采用杠杆式水龙头或感应式自动出水方式。

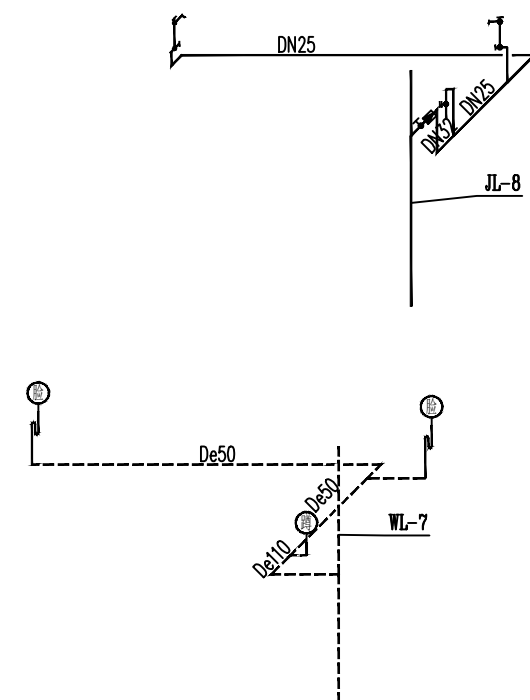



一楼洗手间大样图 1:50

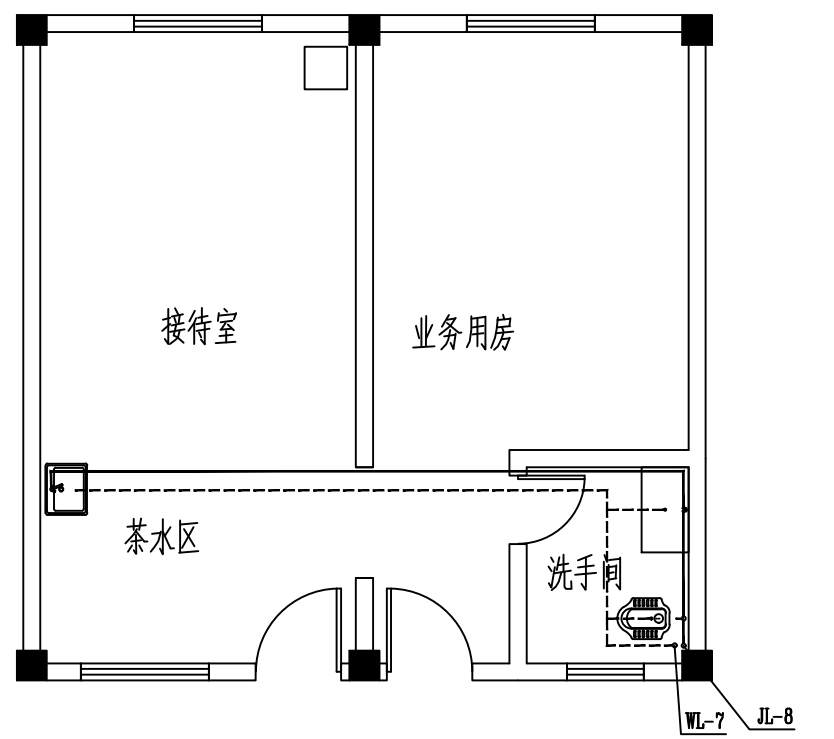



业务用房大样图 1:50

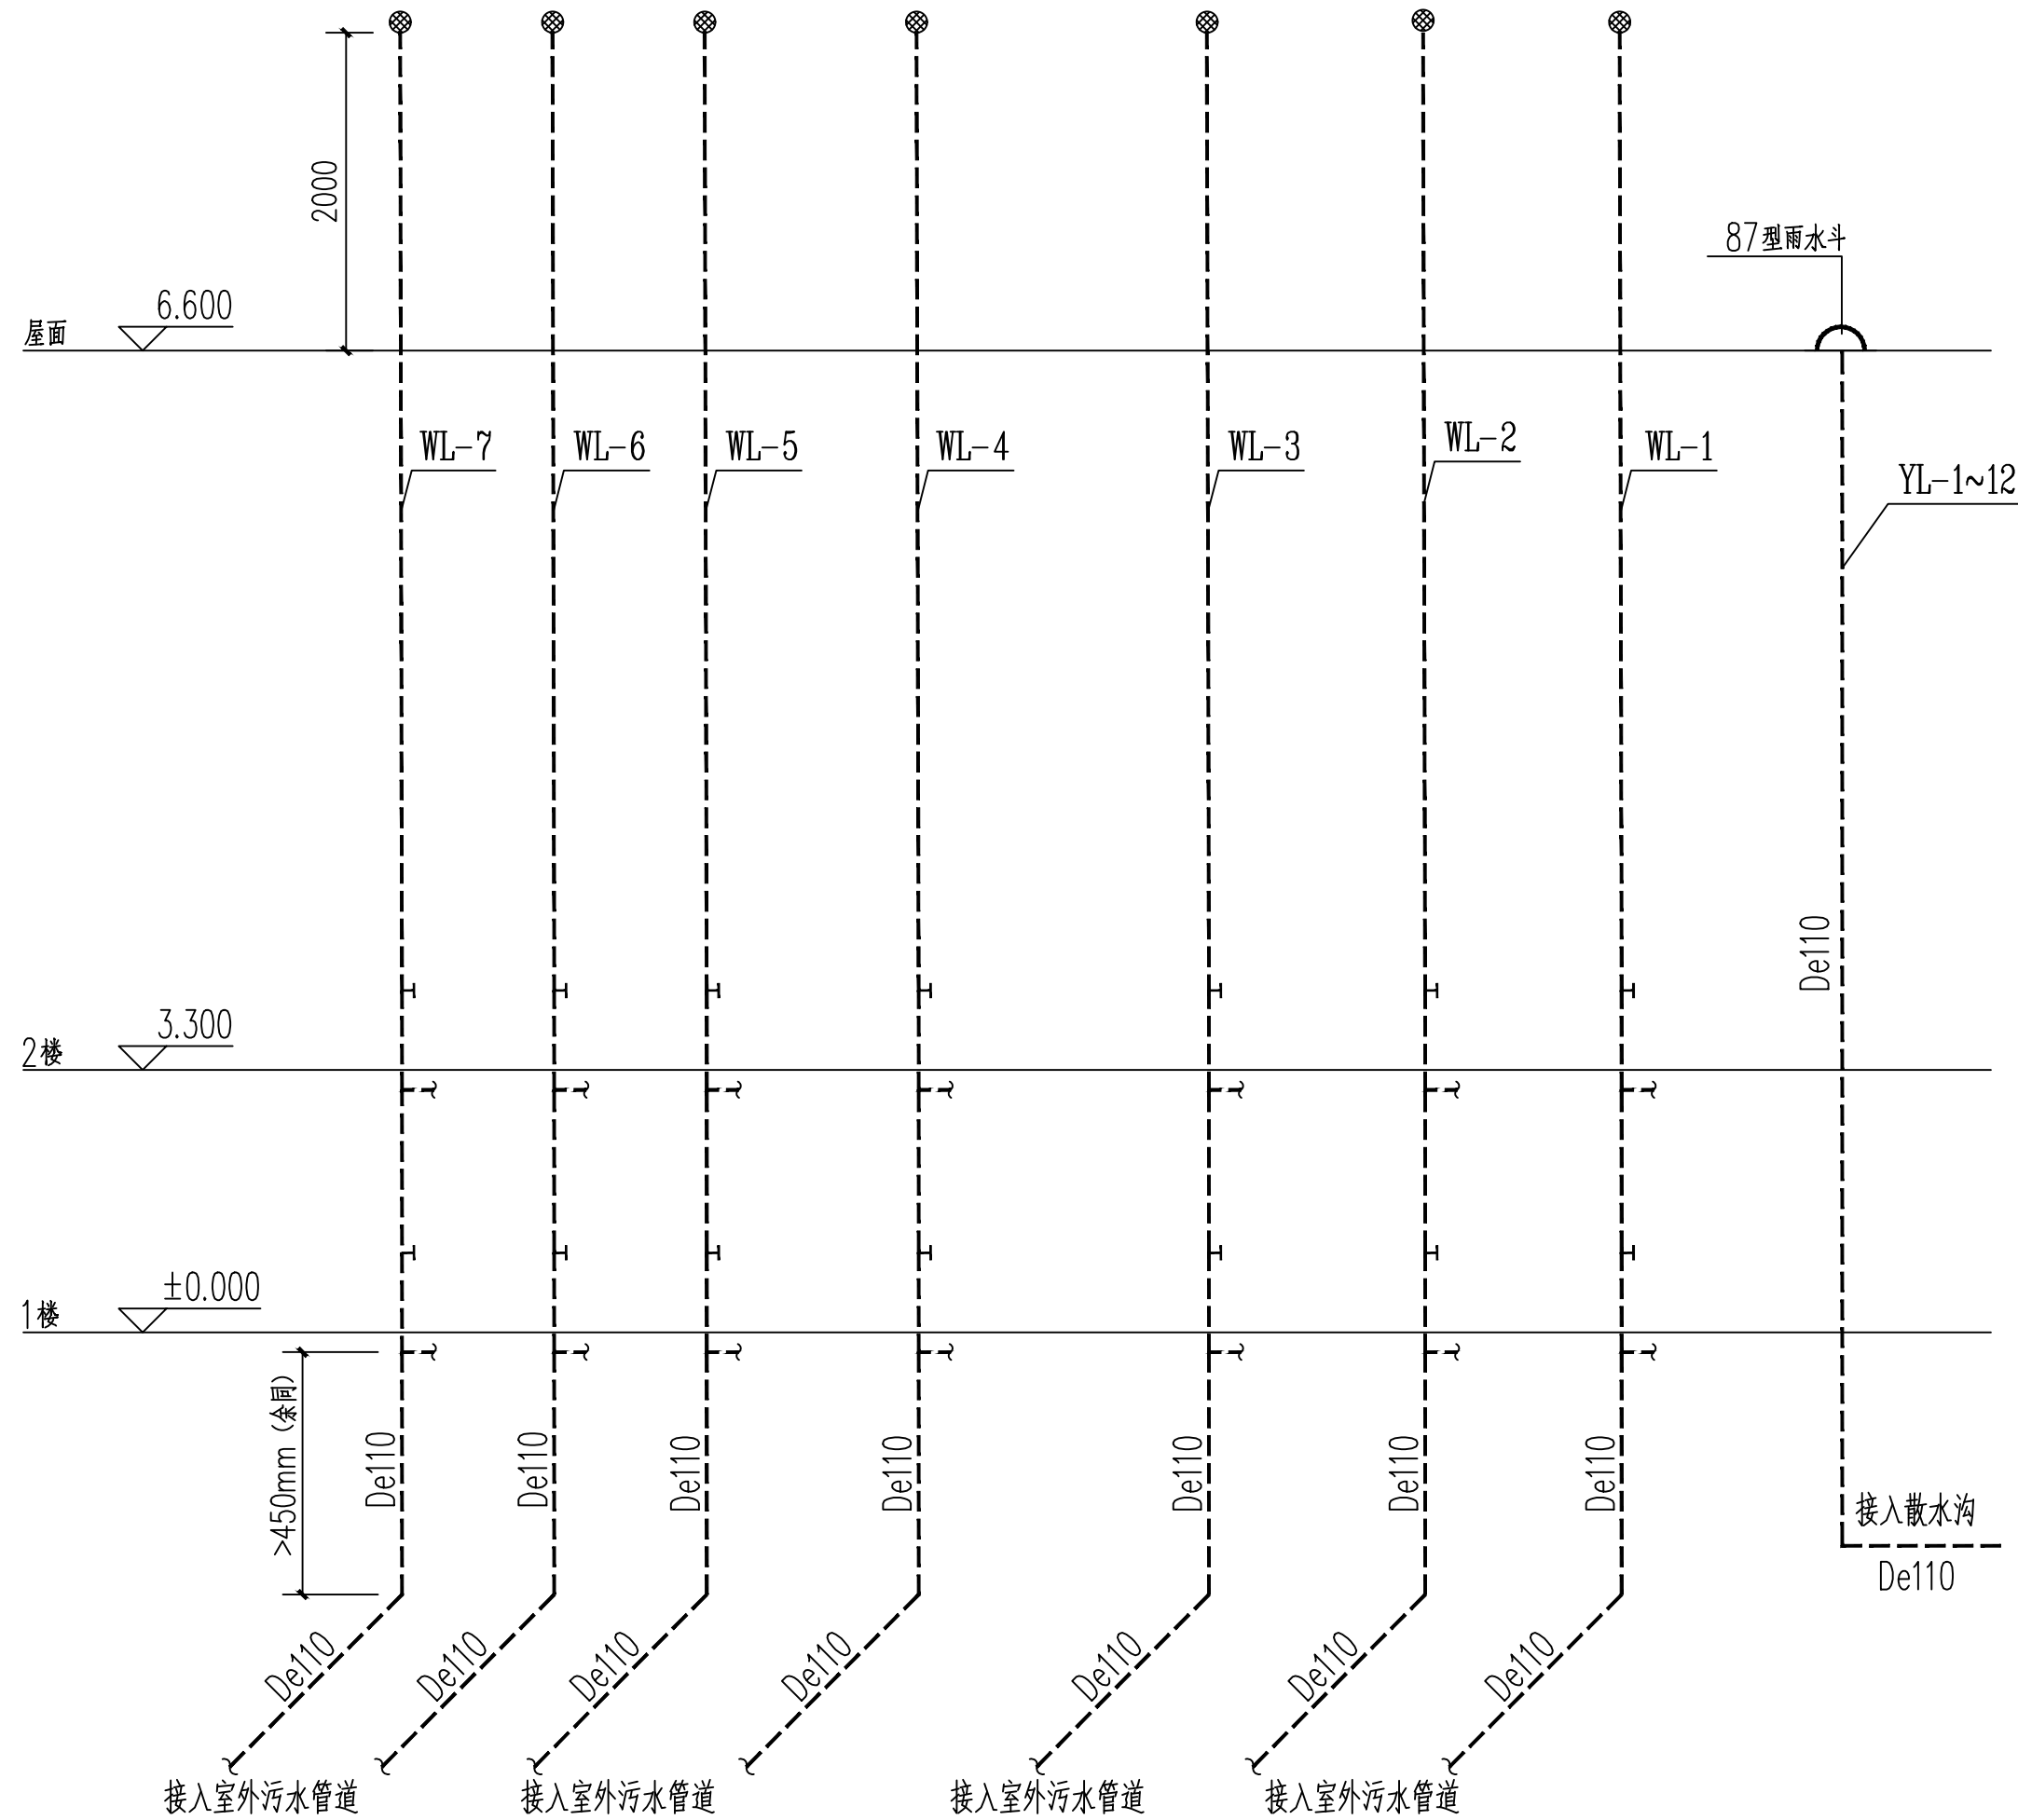


污水、雨水系统图

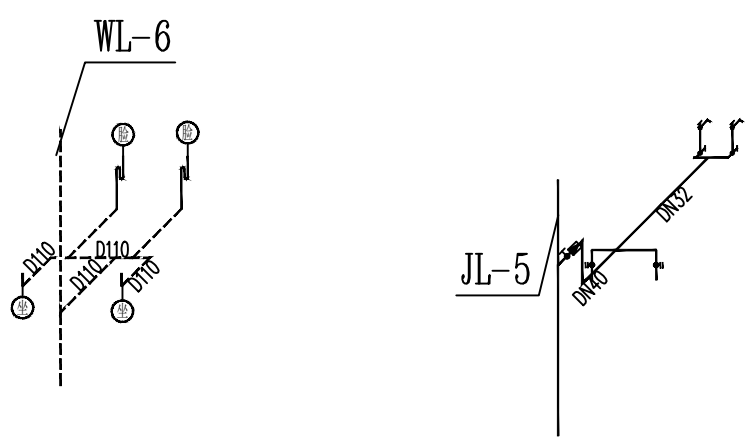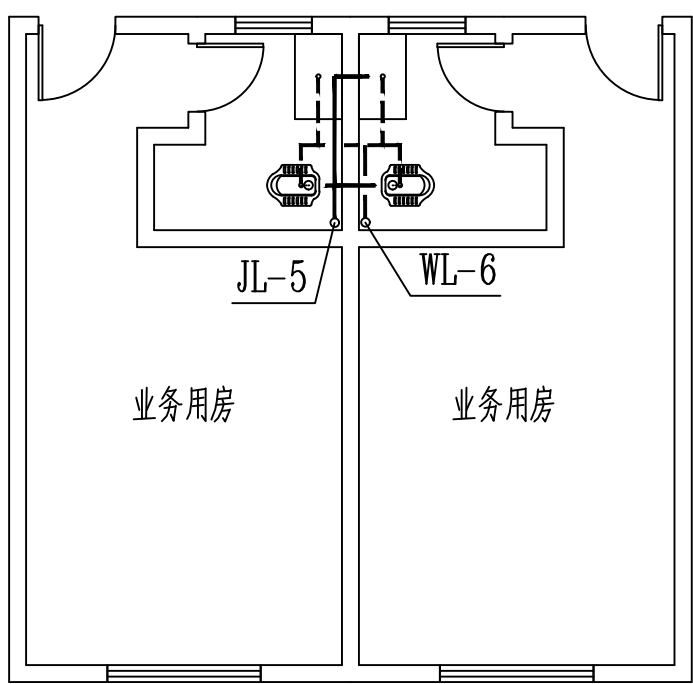

业务用房大样图 1:50

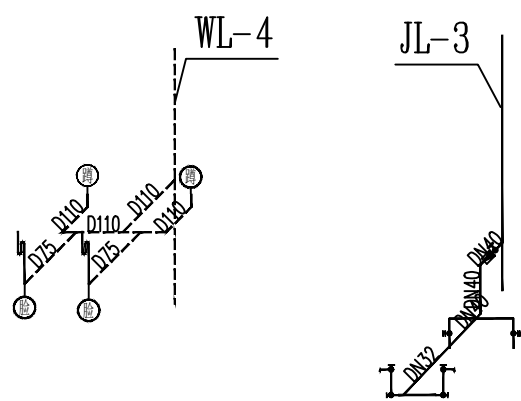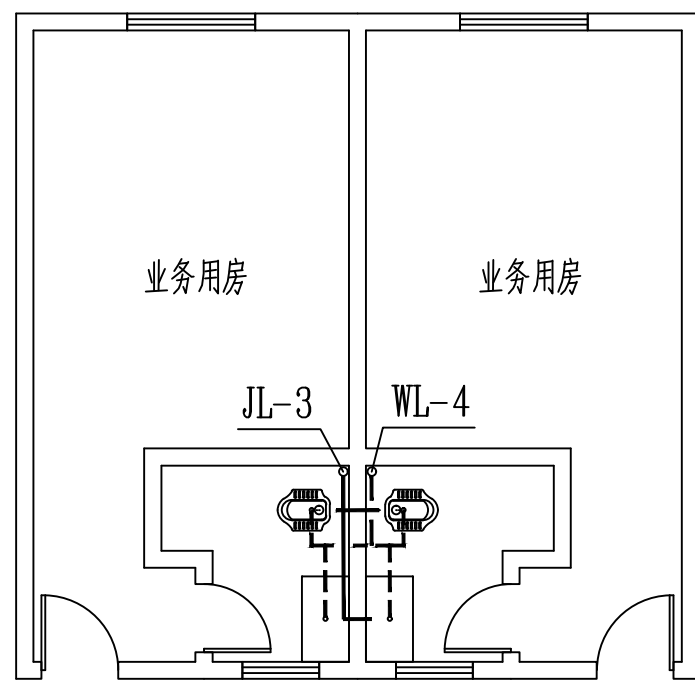

业务用房大样图 1:50

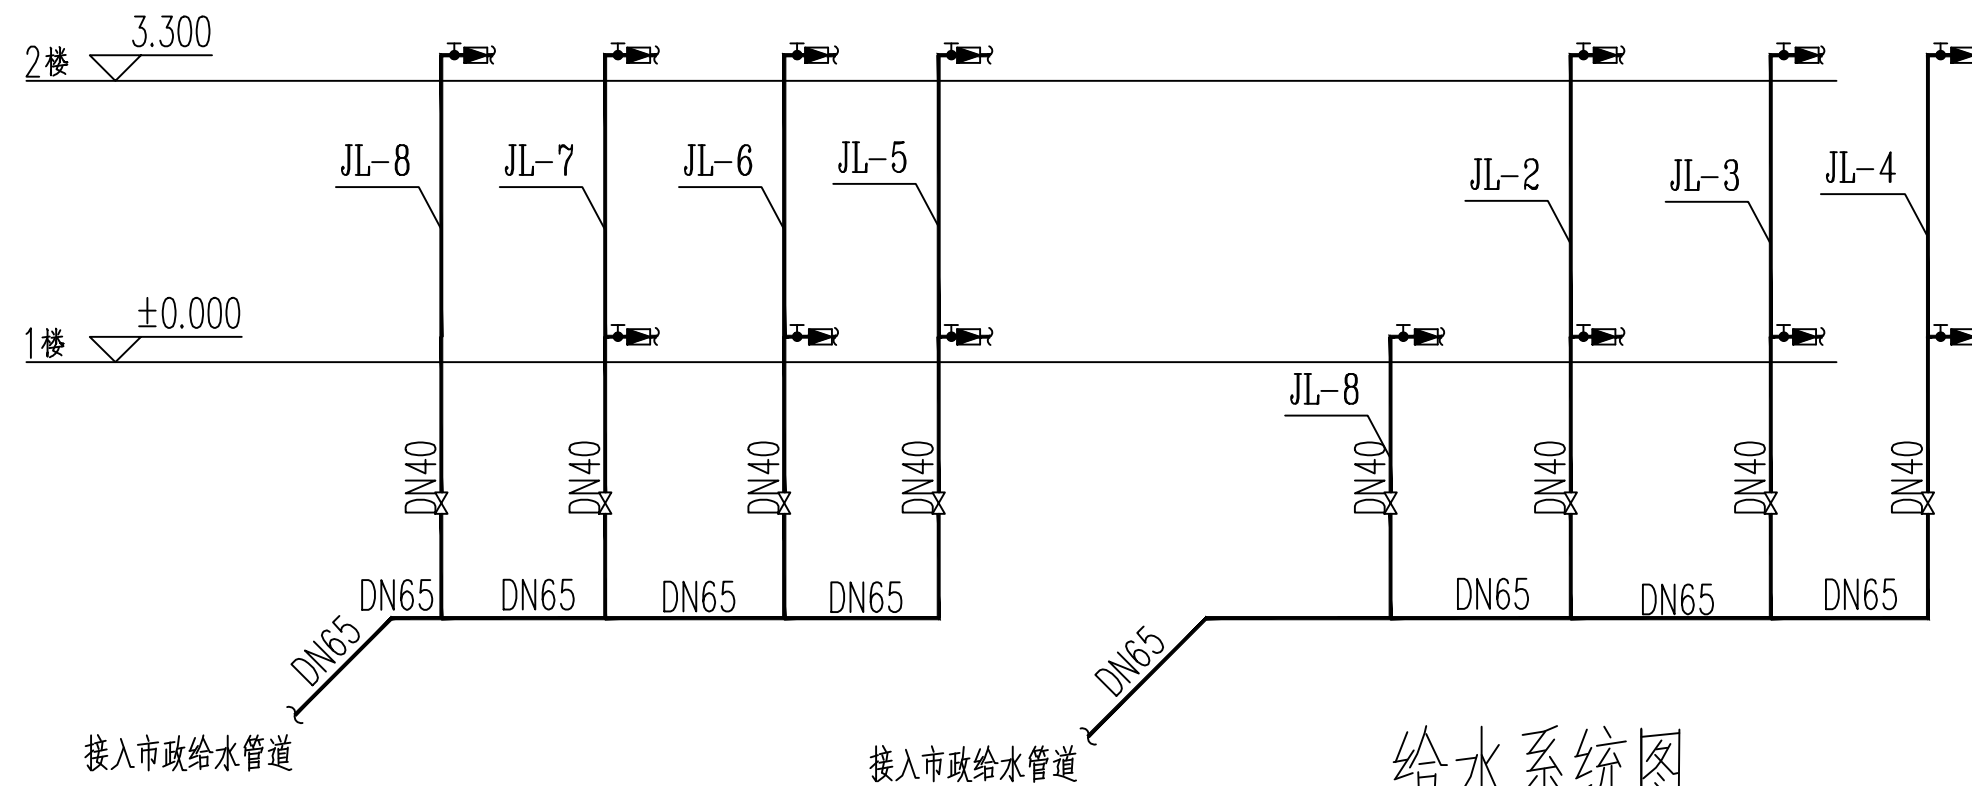

给水系统图

项目负责人	王志明		永州市永南建筑设计院有限公司 Yongzhou Yongnan Architectural Design Institute Co., Ltd		
专业负责人	王志明		证书编号: A213000687 电话: 0746-5722902		
审 定	王志明	建设单位	江华瑶族自治县人大常委会办公室	工程号	
审 核	王志明	工程名称	江华瑶族自治县人大机关办公楼维修改建项目	阶 段	施工图
校 对	王志明	图 纸	卫生间大样图 给水系统轴测图、排水系统轴测图	图 别	给排水
设 计	王志明			图 号	05
				日 期	2022.09