

应急照明和疏散指示系统设计说明

《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB51309-2018 ；《消防应急照明和疏散指示系统》GB17945-2010 ；《建筑设计防火规范》GB50016-2014 （2018 版）；
《建筑照明设计标准》GB 50034-2013 ；《低压配电设计规范》GB50054-2011

本工程消防应急照明和疏散指示系统选用集中电源非集中控制型，系统集集照明配电箱、消防应急照明灯具、消防应急标志灯具等组成。 应急照明供电持续时间为60+15min 。
建筑内疏散照明的地面最低水平照度应符合下列规定： 1 对于疏散走道，不应低于1.0 lx； 2 对于人员密集场所、避难层（间），不应低于3.0 lx；对于老年人照料设施、病房楼或手术部的避难间，不应低于10.0 lx。
3 对于楼梯间、前室或合用前室、避难走道，不应低于5.0 lx；对于人员密集场所、老年人照料设施、病房楼或手术部内的楼梯间、前室或合用前室、避难走道，不应低于10.0 lx。
本工程属于人员密集场所：，故本建筑的楼梯间，前室，合用前室，避难走道，照度不得低于10.0lx。

- 1、智能监测功能：实时监测应急照明控制器的综合运行情况，实时监测系统供电（通讯）网络每回路开路、短路及连接状态；实时监测应消防灯具内光源的故障；实时监测应急照明配电箱的工作状态；定期检测自带电源灯具内的电池应急时间；定期检测系统应急预案启动及应急灯应急转换功能。
- 2、智能控制功能：应急照明控制器可以远程设定消防应急灯具（节点）基本工作方式，如持续式、非持续式、（雷达感应）可控式；配合监测系统可以自动控制或手动（强制）控制消防应急灯具的应急转换功能，以确保完成监测任务。
- 3、智能调向功能：疏散标志灯原则上不采用调向预案，但是壁挂式双向疏散标志灯应具备动态调向功能，且两个箭头标识应可分别检测和控制。当防火分区之间有借用安全出口的情况时需做联动熄灭安全出口方案。
- 4、本系统消防应急照明灯具和消防应急标志灯具均采用DC24V 工作电压；
- 1、通讯总线技术要求：总线技术需满足国家标准《控制网络LONWORKS 技术规范》GB/Z20177.2006 相关规定。
- a、通讯线制：系统通讯采用无极性两总线技术，灯具之间可采用自由拓朴结构，即由应急照明配电箱至消防应急灯具采用两线制，既可为供电又可为通讯用。
- b、国家标准及通讯频段：要求通讯采用双频道技术，即115khz 和132khz 双频通讯，一种频道通讯受到干扰能转到另一种频道。
- c、网络架构：要求采用对等式网络结构，节点向上主动发送工作状态、故障信息；系统所有节点可同时接受控制器指令，迅速执行。
- d、通讯距离：由应急照明控制器至应急照明配电箱采用手拉手接线时，通讯线长度不大于2000m ，自由拓朴接线时，通讯线长度不大于500m 。
- e、当应急照明配电箱与灯具的通信中断时，非持续型灯具的光源应应急点亮、持续型灯具的光源应由节电点亮模式转入应急点亮模式。

- 2、标志灯通用要求：采用LED 光源及导光板技术，工作电压为DC24V ，灯具外表面应有正常及故障状态指示灯或灯具应配置能通过外表面观察到自身正常工作及故障状态的指示灯。
- a、壁挂式标志要求：壁挂式疏散标志灯应采用Ⅱ型不锈钢或者铝合金外壳，均应配置金属后盖板，外壳尺寸大于360mm ，人像箭头尺寸不小于110mm ，灯具厚度不应大于10mm 。
- b、吊装标志灯要求：当采用吊装时，需选用Ⅱ型水晶吊片形式灯具，灯具外表面应有正常及故障状态指示灯。

- 3、消防应急照明灯要求：采用LED 光源，工作电压为DC24V ，光效应不小于80lm/W ，应有防眩光处理措施，灯罩为阻燃材料，灯壳为金属材质，应有能通过外表面观察到自身正常及故障状态的指示灯。
- 4、应急照明配电箱要求：设备本身有地址编码，应具备正常照明断电自动点亮应急照明的功能。每个输出回路电压为DC24V ，每回路额定电流不大于6A ，每回路安装功率小于170W 。
- 5、电源设置：采用集中蓄电的方式，初装容量大于90min ，应急供电持续时间60min 。。
- 6、应急时间及启动时间要求：蓄电池达到使用寿命周期后标称的剩余容量应保证放电时间满足应急照明灯持续工作时间，消防应急灯具应急工作时间大于60min 。

要求系统全部投入应急状态的启动时间不应大于5s 。


当正常照明断电时，要求应急照明配电箱在主电源供电状态下，连锁控制其配接的灯具的光源应急点亮；当系统主电源断电时，要求应急照明配电箱连锁控制其配接的灯具的光源应急点亮，

7、非火灾状态下，系统的正常工作模式设计应符合下列规定：
在非火灾状态下，非持续型照明灯在主电供电时可由人体感应、声控感应等方式感应点亮

- 1 应保持主电源为灯具供电;2 系统内非持续型照明灯的光源应保持熄灭状态;3 系统内持续型灯具的光源应保持节电点亮状态。
- 8、火灾状态下的系统控制设计： 灾确认后，应能手动控制系统的应急启动；设置区域火灾报警系统的场所，尚应能自动控制系统的应急启动。 系统手动应急启动的设计应符合下列规定：
- 1 灯具采用集中电源供电时，应能手动操作集中电源，控制集中电源转入蓄电池电源输出，同时控制其配接的所有非持续型照明灯的光源应急点亮、持续型灯具的光源由节电点亮模式转入应急点亮模式；
- 2 灯具采用自带蓄电池供电时，应能手动操作切断应急照明配电箱的主电源输出，同时控制其配接的所有非持续型照明灯的光源应急点亮、持续型灯具的光源由节电点亮模式转入应急点亮模式。
- 在设置区域火灾报警系统的场所，系统的自动应急启动设计应符合下列规定： 1) 灯具采用集中电源供电时，集中电源接收到火灾报警控制器的火灾报警输出信号后，应自动转入蓄电池电源输出，并控制其配接的所有的非持续型照明灯的光源应急点亮、持续型灯具的光源由节电点亮模式转入应急点亮模式； 2) 灯具采用自带蓄电池供电时，应急照明配电箱接收到火灾报警控制器的火灾报警输出信号后，应自动切断主电源输出，并控制其配接的所有非持续型照明灯的光源应急点亮、持续型灯具的光源应由节电点亮模式转入应急点亮模式。

五、导线选型及敷设要求

- 1、由室外消防电源至消防应急灯具的管线为：NG-A/BTLY 2*2.5 -JDG20WC,FC两根线图中不再标注。

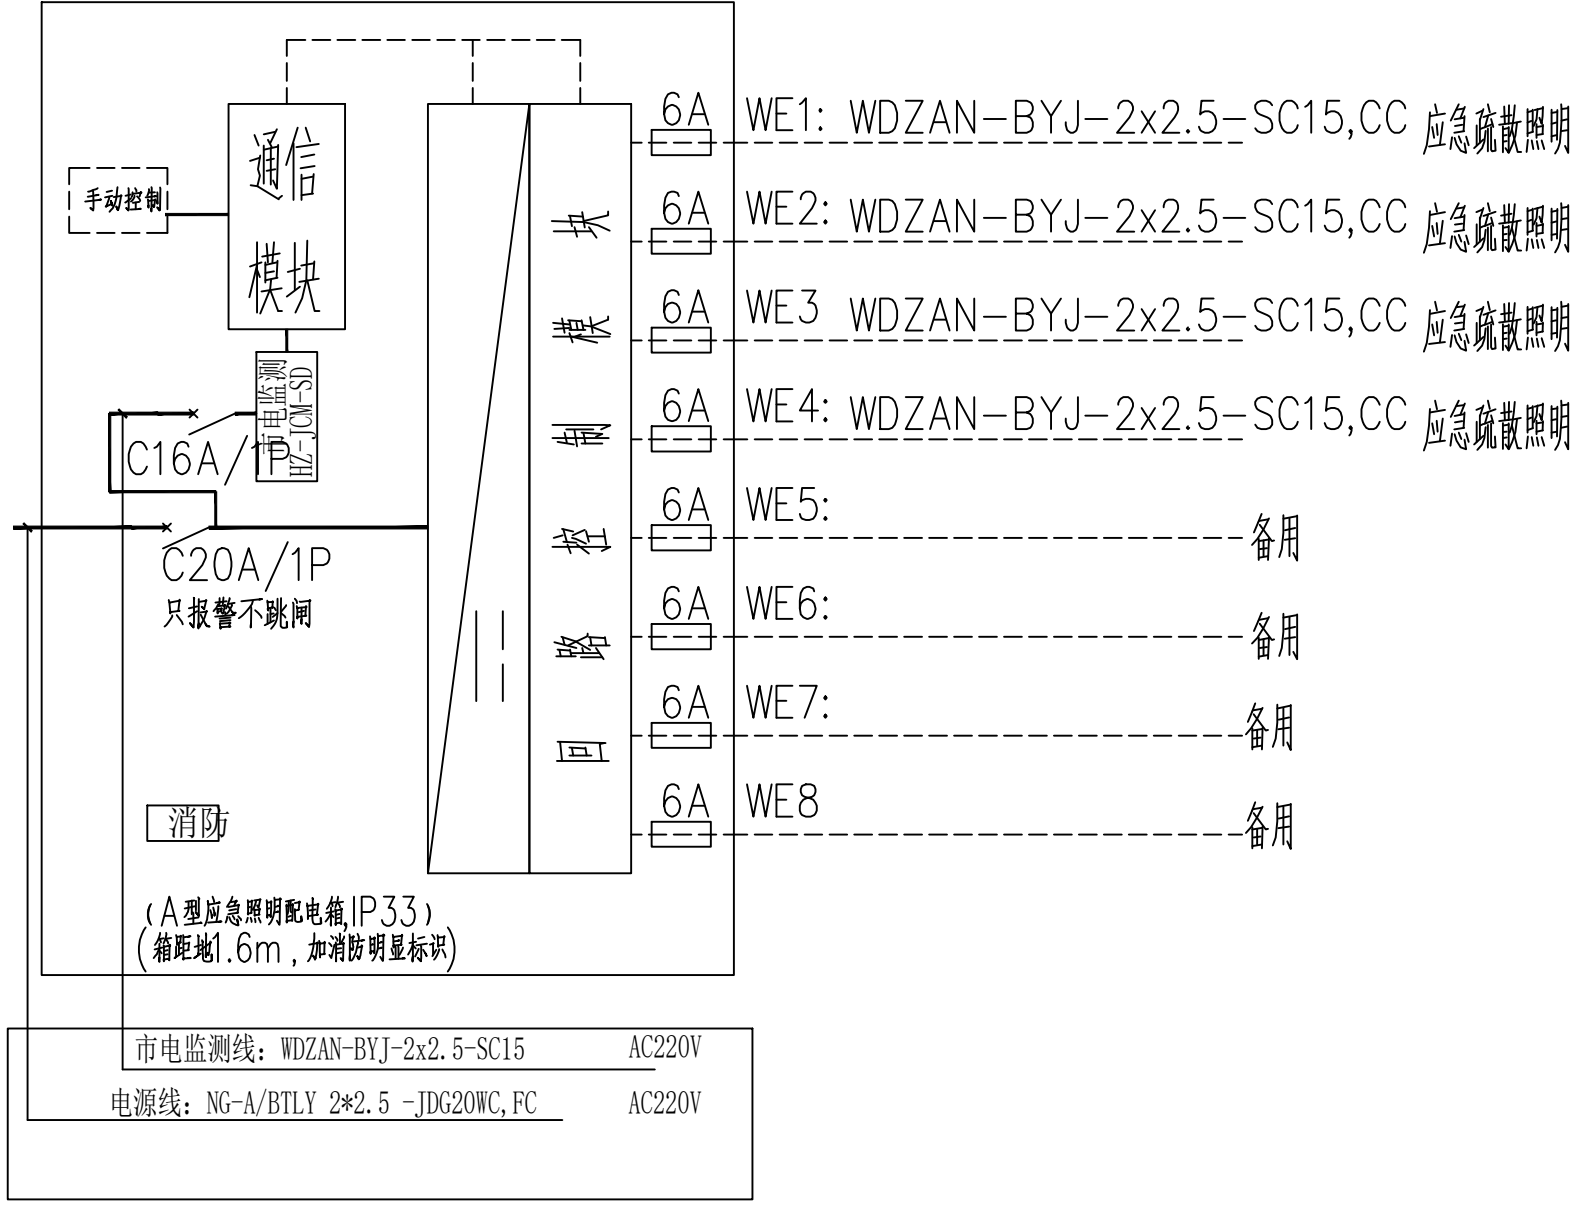

应急照明配电箱ALE1接线示意图

注：图中未尽详细说明之处，公共出入口设置开启应急照明的手控控制按钮

设备图例及选型表

图形符号	名称	规格	单位	数量	安装方式
	A型疏散灯 (24V)	3W, LED, IP30 (持续型)持续工作时间70min	套	按实	暗装2.3米(距)高
	B型疏散灯 (24V)	1W, LED, IP30 (持续型)持续工作时间70min	套	按实	门边±0.1米暗装, 见图小图尺寸
	C型疏散灯 (24V)	1W, LED, IP30 (持续型)持续工作时间70min	套	按实	门边±0.1米暗装, 见图小图尺寸
	D型疏散灯 (24V)	1W, LED, IP30 (持续型)持续工作时间70min	套	按实	暗装2.3米(距)高, 见图小图尺寸
	E型疏散灯 (24V)	1W, LED, IP30 (持续型)持续工作时间70min	套	按实	暗装0.3米(距)高, 见图小图尺寸
	F型疏散灯 (24V)	1W, LED, IP30 (持续型)持续工作时间70min	套	按实	暗装0.3米(距)高, 见图小图尺寸
	G型疏散灯 (24V)	1W, LED, IP30 (持续型)持续工作时间70min	套	按实	暗装0.3米(距)高, 见图小图尺寸
	H型疏散灯 (24V)	1W, LED, IP30 (持续型)持续工作时间70min	套	按实	暗装2.3米(距)高, 见图小图尺寸

项目负责人	周自平	 永州市永南建筑设计院有限公司 Yongzhou Yongnan Architectural Design Institute Co., Ltd. 证书编号：A243006687 电话：0746-5722902				
专业负责人	李红英					
审 定	王冬梅		建设单位	江华瑶族自治县人大常委会办公室	工程号	
审 核	李红英		工程名称	江华瑶族自治县人大机关办公楼维修改建项目	阶 段	施工图
校 对	刘海燕		图 纸	应急照明和疏散指示系统设计说明	图 别	电 气
设 计	程文彬	图 号			03	日 期